



FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

1) LANÇAMENTO EM:

<input type="checkbox"/>	Rede de esgoto municipal
<input type="checkbox"/>	Estação de tratamento de esgoto municipal (com caminhão limpa-fossa)

2) IDENTIFICAÇÃO

Nome/ Razão Social	
Endereço Completo	
C.E.P.	Bairro
Telefone	Fax
e-mail	
CNPJ	I.E.
Código do usuário	

3) PRODUÇÃO

Atividade Principal
Horário do Setor Produtivo

4) CONTATO

Responsável pela empresa	CPF
Telefone	Fax
e-mail	

Responsável pelas Informações	CPF
Telefone	Fax
e-mail	



5) INFORMAÇÕES GERAIS

Número de funcionários	
Setor Administrativo	Setor Produtivo

A empresa possui cozinha para preparação e fornecimento de refeições para os funcionários?
() sim () não

Quantidade de refeições fornecidas: _____ refeições / dia

Existe caixa de separação de óleo e gordura do efluente da cozinha?
() sim () não

Periodicidade da limpeza
() diária () semanal () outra . Descrever:

6) EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

Lançamento contínuo
Vazão (m ³ /dia)

Lançamento descontínuo		
Periodicidade dos despejos (despejos/dia)	Volume de cada despejo (m ³)	Duração de cada despejo (hora)

Volume total dos efluentes líquidos industriais: _____ m³/dia

É possível diminuir o volume dos efluentes líquidos gerados?
() sim () não

Existe algum procedimento no setor produtivo com o objetivo de reduzir o volume dos efluentes líquidos industriais gerados?
() sim () não

Descrever os procedimentos/ações:

É possível diminuir o volume dos efluentes líquidos gerados?
() sim () não

Descrever os procedimentos/ações:

Quanto ao volume dos efluentes líquidos industriais gerados, a previsão para o futuro é:

() o mesmo volume apresentado na tabela acima

() será reduzido o volume em _____%

() haverá aumento do volume e a empresa se responsabilizará e se comprometerá em apresentar as novas condições ao SEMAE



7) TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS

Antes do lançamento na rede pública ou do local de coleta do caminhão limpa-fossa, os efluentes líquidos industriais recebem algum tipo de tratamento?

sim não

Se sim, descrever o processo:

Existe caldeira na Indústria?

sim não

Tipo de caldeira

elétrica óleo

8) DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

cópia do projeto da caixa de gordura da cozinha industrial (se existir cozinha)

cópia dos resultados analíticos do efluente líquido industrial gerado, conforme parâmetros estabelecidos no Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976, artigo 19-A, incluindo as análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e $DBO_{5,20}$ (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e SST (Sólidos Suspensos Totais) com a assinatura e nº do C.R.Q. do Químico responsável pelas análises.

Cópia da Licença de Operação da empresa, emitida pela CETESB.

9) CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO TERMO DE ACEITAÇÃO

A empresa solicitante deverá unificar todos os pontos geradores de efluentes líquidos industriais em uma caixa de inspeção antes do lançamento na rede pública ou sucção com caminhão limpa-fossa, conforme CROQUI anexo.

A Águas do Mirante e/ou SEMAE poderão realizar, visitas não programada na empresa, devendo vossa senhoria franquear a entrada a qualquer momento para a coleta de amostras pontuais, assim como em períodos previamente estabelecidos através de notificação/e-mail para que seja instalado amostrador digital de acompanhamento de efluentes.

Caberá a Águas do Mirante, nos casos de lançamento em rede pública, analisar a necessidade ou não da instalação de medidor de vazão para conferência do volume diário.

Atendimento do previsto no Regulamento de Serviços - Resolução ARES-PCJ e 137/16 171/17

Piracicaba, ____ de _____ de _____

Responsável pelas Informações

Responsável pela empresa



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
E-mail: dte@semaepiracicaba.sp.gov.br

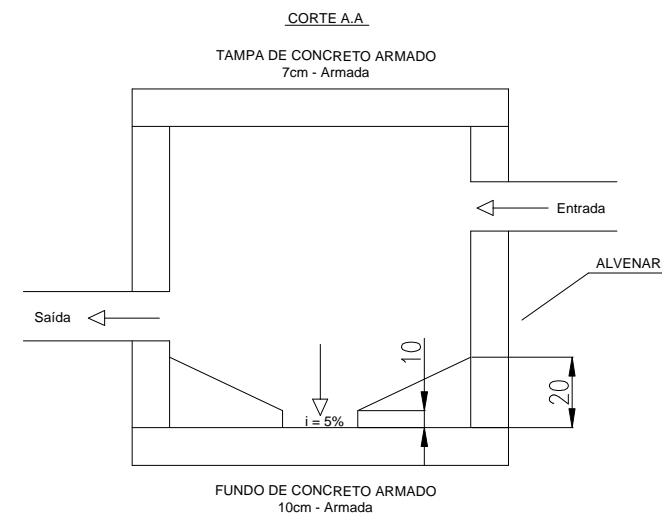
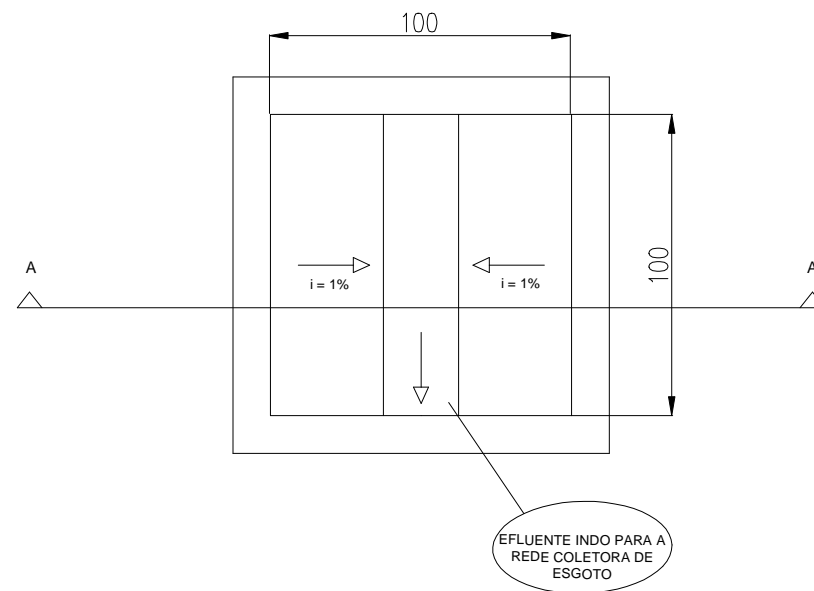
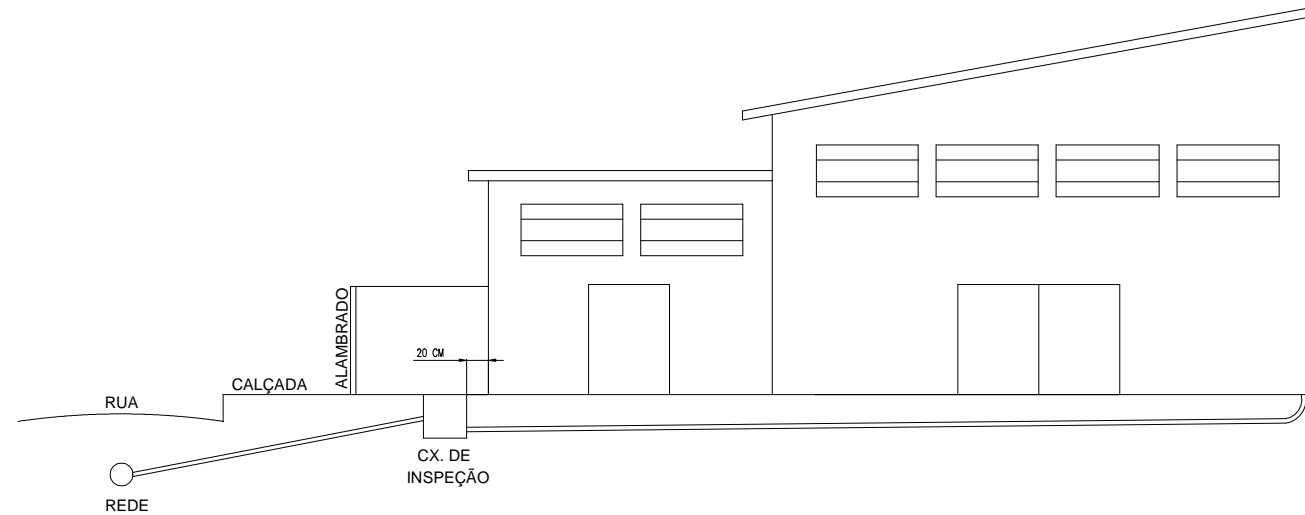
ANEXO – 01

NORTE





MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/ AREIA/ GORDURA INDUSTRIAL

CONSTRUIR A CAIXA DE INSPEÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO A SEGUIR:



LEGENDA

-  REDE COLETORA EXISTENTE
-  REDE COLETORA PARTICULAR



DATA	FEV./2017	ESCALA	1 : 20000
DESENHO	01	FOLHA	01/01
REVISÃO	00	DATA	

ÁGUAS DO MIRANTE S.A

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PIRACICABA
 MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/ AREIA / GORDURA INDUSTRIAL
 PLANTA GERAL